


## МОНТАЖ

Пример установки.

1. Труба входа стоков в сепаратор
2. Уловитель крупных частиц
3. Сепаратор
4. Устройство для отбора проб
5. Подъемная насосная станция
6. Труба откачки содержимого сепаратора
7. Соединительная муфта трубы откачки
8. Напорный трубопровод для откачки
9. Блок управления насосной станцией
10. Дренажный насос
11. Вентиляция насосной станции
12. Вентиляция сепаратора жиров
13. Вентиляция входа
14. Гибкие втулки трубы
15. Подвод холодной или горячей воды 3/4"

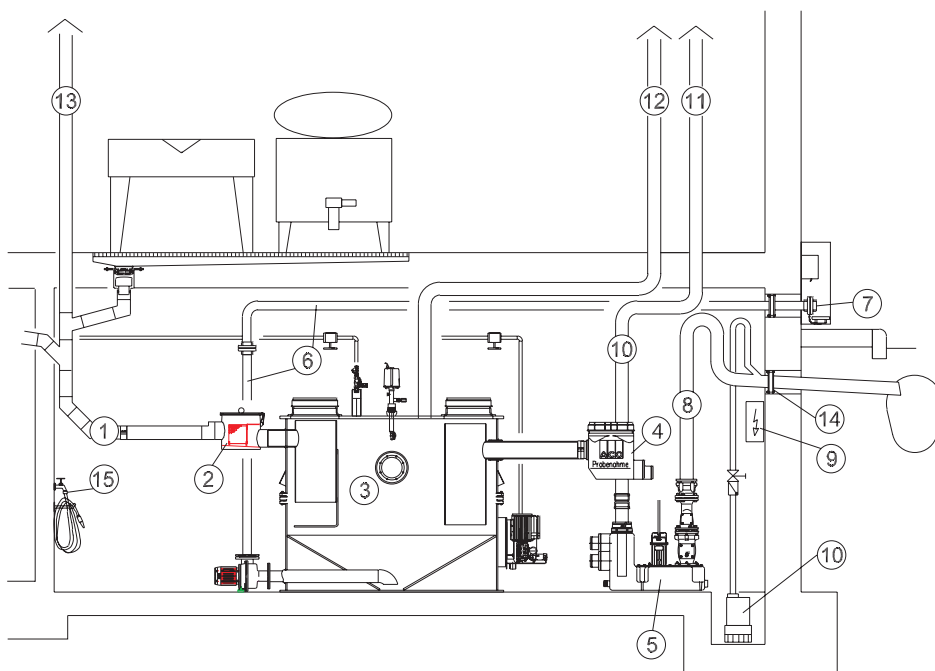

## Инструкции по установке

<p><b>Вентиляция</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Вводная и выводная трубы должны иметь достаточную вентиляцию!</li> <li>■ Вентиляционная труба должна подниматься на кровлю. Соединительные трубы длиной более 5 м должны иметь отдельные вентиляционные трубы.</li> <li>■ Вводные трубы длиннее 10 м без соединяющихся с ними вентилируемых труб должны иметь вентиляционную трубу непосредственно перед вводом в жиротделитель!</li> </ul>
<p><b>Предотвращение отложения жира</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Вводные трубы, проходящие через неотапливаемые подвальные помещения, должны быть теплоизолированы.</li> <li>■ Установите дополнительный подогрев для вводных труб, проходящих в частях здания с возможной минусовой температурой, например, в подземных парковках.</li> <li>■ Для регулировки дополнительного подогрева необходимо установить термостат.</li> <li>■ В отапливаемых комнатах и в помещениях с постоянной плюсовой температурой дополнительные меры не требуются.</li> </ul>
<p><b>Успокоение ввода</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Соединение с горизонтальной трубой должно быть выполнено в виде двух колен на 45°, а труба между ними — не короче 250 мм. Затем должна идти секция успокоения воды, длина которой должна быть по крайней мере в 10 раз больше номинальной толщины вводной трубы (для трубы DN 100: 100 x 10 = 1000 мм).</li> <li>■ Вводные трубы должны иметь наклон не менее 2% (1:50).</li> </ul>
<p><b>Петля противотока</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Низ трубы петли противотока должен быть выше уровня противотока.</li> </ul>